

県営処分場エコグリーンとちぎ安全推進協議会 第5回会議

エコグリーンとちぎの運営等について

エコグリーンとちぎの運営等について

- I 運営の状況について
- II 環境調査の実施状況について
- III 県における運営モニタリングの実施について


I 運営の状況について

1 廃棄物の受入状況

※ 内訳等についてはP14、15のとおり

	品目	単位	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度												令和 8 年度			合計 (R8.6まで)
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	北沢不法投棄物(浸出水を除く)	トン	2,107	38,334	4,705	4,022	4,241	4,540	3,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,571
2	燃えがら	トン	4,435	13,976	1,429	1,646	1,237	1,384	1,718	1,491	1,203	1,253	2,091	1,664	1,382	1,614	2,085	1,860	1,791	42,260
3	汚泥	トン	1,285	7,341	593	517	661	713	590	585	1,169	1,213	1,529	1,701	1,774	1,865	1,578	1,177	1,341	25,633
4	ばいじん	トン	1,877	4,836	383	465	435	499	635	541	640	630	665	803	609	617	1,040	874	1,670	17,217
5	がれき類	トン	1,450	4,558	214	403	1,282	296	200	333	431	402	237	395	529	380	663	711	414	12,898
6	上記以外	トン	3,348	10,089	790	882	1,017	928	639	757	868	997	1,135	1,244	941	890	1,154	1,080	1,332	28,090
月計		トン			8,114	7,935	8,873	8,360	7,404	3,707	4,310	4,495	5,657	5,807	5,234	5,367	6,520	5,701	6,549	187,669
年計		トン	14,502	79,133	75,263															

廃棄物の内訳

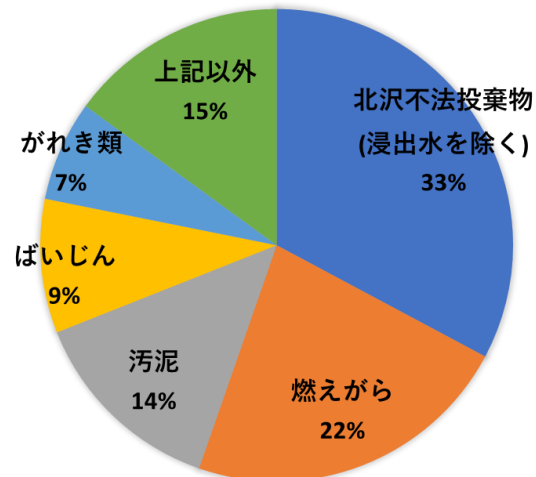

燃えがら



がれき類



ばいじん

I 運営の状況について


2 処分場の残容量

	埋立量 (m³)	残容量 (m³)	進捗率 (%)
R5.9	—	601,860	0
R6.3末	32,884	568,976	5.4%
R7.3末	50,628	518,348	13.8%
R8.3末	47,405	470,943	21.7%

※埋立量には保護土、中間覆土として使用した土の量も含まれます。



3 水収支の状況

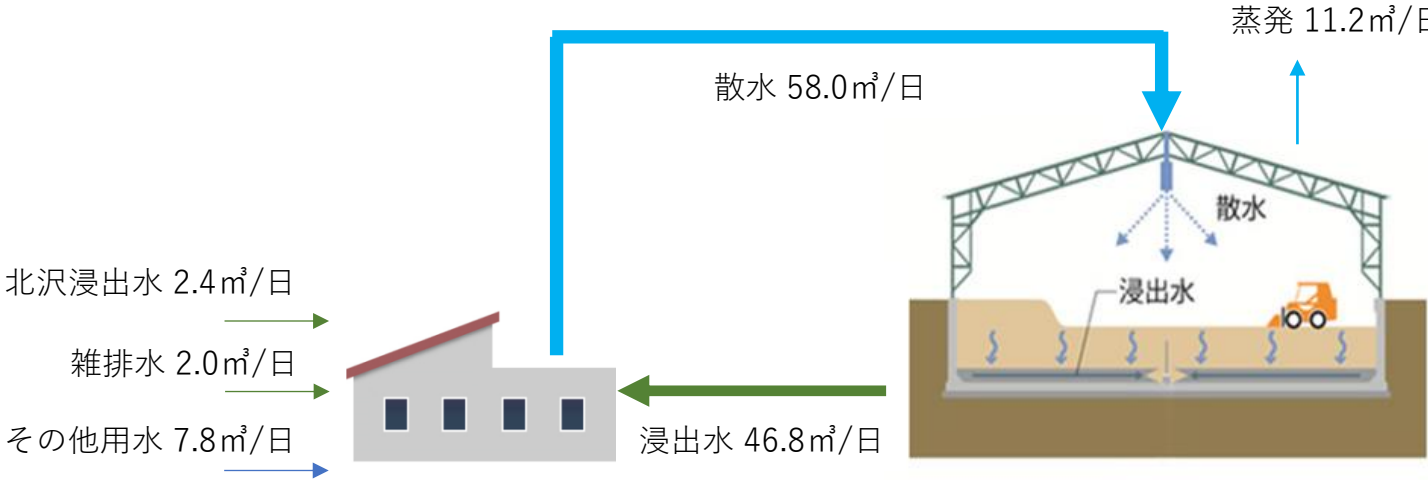

	単位	令和 7 年度												合計	日量
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
流入量	m³	2,147	2,250	2,350	2,327	2,106	2,143	1,557	1,341	1,316	1,164	1,226	1,611	21,538	59.0
浸出水量		1,733	1,680	1,809	1,711	1,614	1,534	1,184	1,098	1,141	967	1,108	1,492	17,071	46.8
北沢浸出水		189	268	150	184	70	0	0	19	0	0	0	0	880	2.4
雑排水		88	70	92	69	76	63	42	40	46	52	47	50	735	2.0
その他用水		136	233	298	363	347	546	332	185	128	146	71	68	2,853	7.8
散水量		2,147	2,250	2,350	2,327	2,106	2,143	1,557	1,341	1,316	1,164	1,036	1,424	21,162	58.0

I 運営の状況について

4 安全管理講習会の実施状況

実施月	単位	令和 5年度	令和 6年度	令和7年度												合計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
受講者数	社	57	62	4	4	7	4	3	0	7	1	0	4	2	4	159
受講人数	人	69	79	5	6	9	4	7	0	9	1	0	5	2	4	200

【安全管理講習会資料(抜粋)】

車両受入時間
【営業日】 月曜日 ~ 金曜日
※年末年始、祝日は除きます。
【午前の部】 08:30 ~ 11:30まで
※朝の場内への入場は08:30より可能です。
【午後の部】 13:00 ~ 16:30まで
※道路事情等により、やむをえず搬入が間に合わない場合、またはキャンセルや車両の変更の際は、必ず☎0287-82-7000までご連絡ください。

**完全予約制
となります！**

構内
・処分場内全面禁煙です。
・受付及び積み降ろし等の車両停車時はアイドリングストップをお願い致します。

順守事項
◆場内ではヘルメット着用を徹底して下さい。
◆シートの着脱は、必ず**台員前**に行ってください。
荷台からの落下に注意し、安全第一で作業するようご協力をお願い致します。
※公道通行時は袋やフレコンに入っているに関わらず、**必ず全体にシートを掛けて**走行してください。
※含水率の高い汚泥等が埋立地以外に流出しない様に充分注意して下さい。
※飛散流出防止の徹底の為、再度ご確認をお願い致します。
◆「最大積載量」を遵守して安全走行をお願い致します。
◆「産業廃棄物収集運搬車」の表示が義務付けられています。

受付
◆**マニフェスト**
マニフェストは必ずご持参頂き、ご記入漏れがない様お願い致します。
※マニフェスト記入漏れ又は誤記入があった場合、ご記入後に最後尾へ並んで頂く事になりますのでご了承下さい。
※場合によっては、搬入致しかねます。
◆**搬入物の目視検査**
受付時に搬入物の目視検査を行います。指定の場所でシートを外して荷台全体が見えるようにしてから台員へ乗ってください。



白線内に停車してシートを外してください

契約を締結した相手に対し、初回の廃棄物の搬入前において、環境保全協定で定められた搬入時間、搬入ルート等遵守すべき事項について周知するため、安全管理講習を実施しており、講習の受講後でなければ廃棄物の受入は行わないこととしています。

車両通行に関するお願い
● 廃棄物運搬車両の通行経路
● 廃棄物運搬車両の通行禁止通行経路
※① 道の駅「ばとう」は廃棄物運搬車両の駐車が禁止となっております。ご理解、ご協力をお願い致します。
あおり運転等なさらぬ様、交通ルールの遵守をお願い致します。



Ⅱ 環境調査の実施状況について

1 令和7年度の調査結果

環境保全協定に基づき以下の項目について環境調査を実施。

河川水質に係る溶存酸素量は基準未達成であったが、その他の項目は基準値超過はありませんでした。

溶存酸素量の基準未達成については、次年度以降の経過を注視していきます。

※令和7年度の調査結果についてはP17～31及び参考資料2のとおり。また、県HP又はクリーンテックとちぎのHPにおいても公表しております。

①河川水質・底質 ●

河川水及び河川の底の土を採取した。水質結果は上記のとおり。
底質結果は汚染がないことを確認しました。

②地下水水質・水位 ●


エコグリーンとちぎ周辺の井戸から地下水を採取し、汚染が生じていないことを確認しました。また、地下水の水位を測定し、地下水の水位に異常が生じていないことを確認しました。

③騒音・振動 ■

エコグリーンとちぎ周辺で騒音・振動の測定を行い、処分場の稼働及び搬入車両により生活環境の悪化が生じていないことを確認しました。

④土壌・悪臭 ■

エコグリーンとちぎ周辺の土壌及び空気を採取し、処分場の稼働により土壌汚染及び悪臭が生じていないことを確認しました。

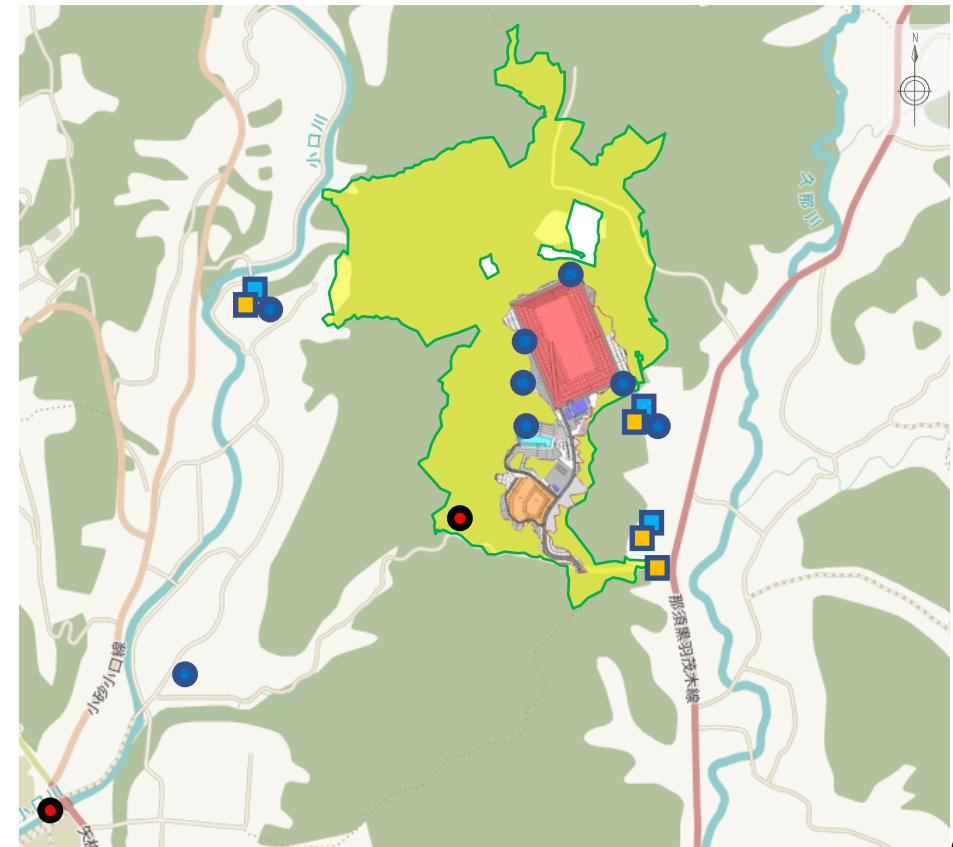

Ⅱ 環境調査の実施状況について

⑤浸出水（処理前） ◆


埋立地の汚れた水を採取し、処理前の水の状況について確認しました。

⑥処理水（処理後） ◆

浸出水が、浸出水処理施設で適切に浄化されていることを確認しました。

⑦空間放射線量 ●

エコグリーンとちぎ内の空間放射線量を測定し、異常の無いことを確認しました。

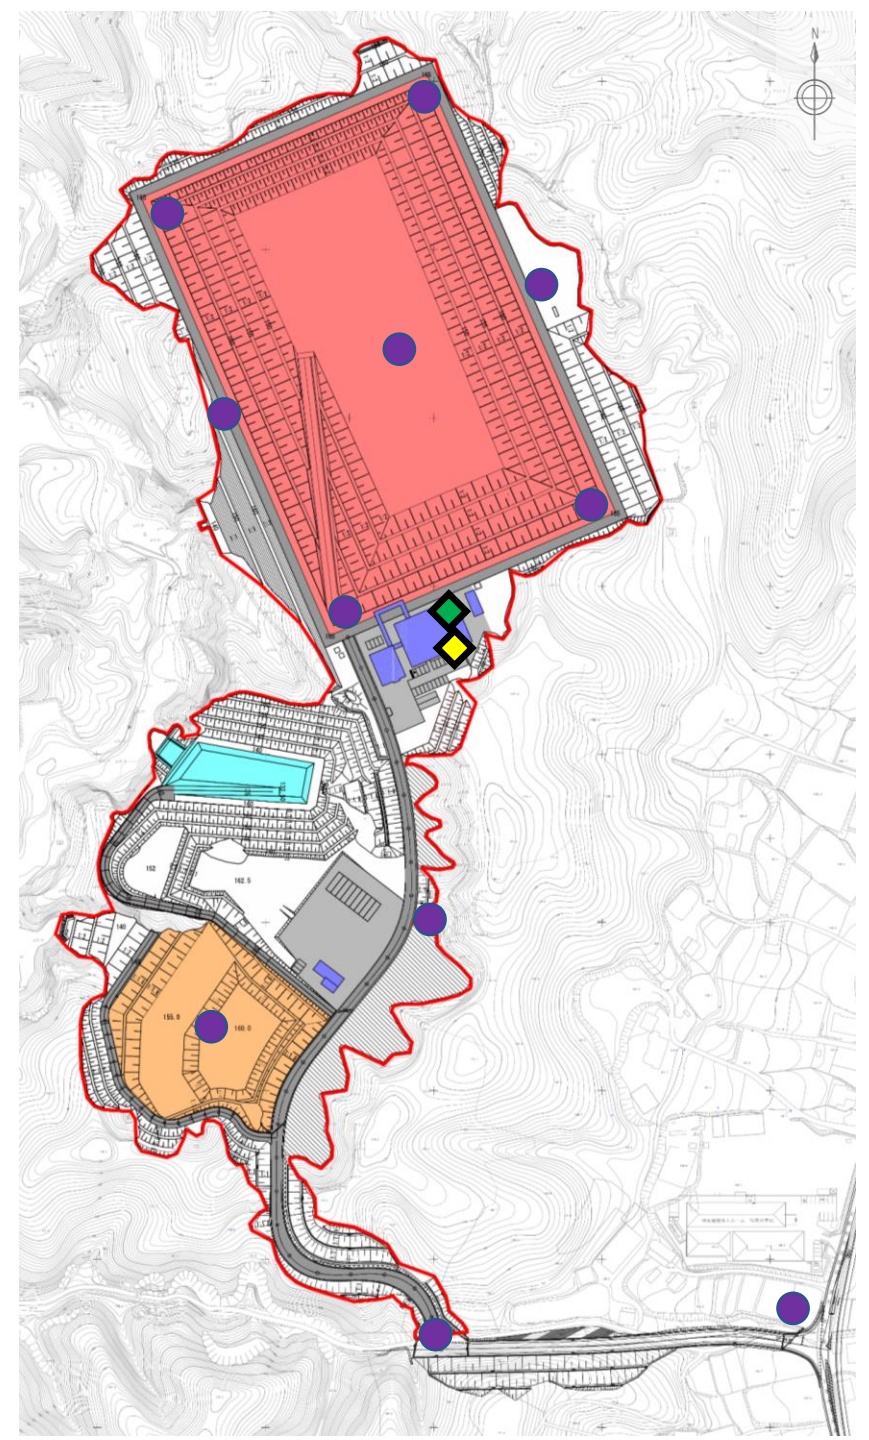

Ⅱ 環境調査の実施状況について

2 令和8年度の調査計画（1）

環境項目	地点		内容	回数	項目
大気質	埋立地内・埋立地周辺 各 5 か所		空間放射線	週 1 回	空間放射線量率
水質	備中沢・小口川 各 1 か所		河川水質	年 1 回	健康項目(27項目) 生活環境項目(5 項目) 電気伝導率 塩化物イオン ダイオキシン類 放射性物質濃度
			河川底質	年 1 回	底質項目(26項目) ダイオキシン類
	地下水モニタリング井戸	地下水集水ピット 1 か所	地下水水質	常時	水素イオン濃度 電気伝導率
				月 1 回	塩化物イオン 放射性物質濃度
				年 4 回	健康項目(28項目) ダイオキシン類
		地下水観測井戸 4 か所	地下水水質 地下水位	月 1 回	水素イオン濃度 電気伝導率 塩化物イオン 放射性物質濃度
				年 4 回	健康項目(28項目) ダイオキシン類 地下水位
		事業区域周辺民家井戸 3 か所		年 1 回	健康項目(28項目) ダイオキシン類 地下水位
	浸出水及び処理水	浸出水処理施設入口・出口 各 1 か所	浸出水及び処理水水質	常時	水素イオン濃度 電気伝導率
				週 1 回	塩化物イオン
				月 1 回	生活環境項目(4 項目) 放射性物質濃度
				年 2 回	生活環境項目(8 項目) 健康項目(29項目) ダイオキシン類
土壌	事業区域西側民家付近 事業区域東側民家付近	土壌	年 1 回	土壌環境基準項目(26項目) ダイオキシン類	
騒音・振動	事業区域東側民家付近 特別養護老人ホーム付近	環境騒音 環境振動	年 1 回	環境騒音レベル 環境振動レベル	
	特別養護老人ホーム前の道路沿道	道路交通騒音 道路交通振動	年 1 回	道路交通騒音レベル 道路交通振動レベル	
悪臭	事業区域西側民家付近 事業区域東側民家付近 特別養護老人ホーム付近	悪臭	年 1 回	臭気指数	

Ⅱ 環境調査の実施状況について

2 令和8年度の調査計画（2）

環境項目	地点	内容	回数	項目
植物	里山保全エリア	植物	年1回※ ※処分場供用後 1, 3, 6年 以降は3年ごと	貴重種を中心とした植物相
動物	備中沢（移殖地点の上下流）	魚類 昆虫類等	年1回※ ※処分場供用後 1, 3, 6年 以降は3年ごと	移殖した貴重種を中心とした生息状況
	新たに整備する水辺	鳥類、魚類、昆虫類等		移殖した貴重種を含む生息状況
	里山保全エリア	指標動物		生息状況
	事業区域周辺	猛禽類	供用後3年間	生息及び繁殖状況
	場内道路	哺乳類、鳥類	毎日	ロードキルの状況

Ⅲ 県における運営モニタリングの実施について

1 運営モニタリングの概要

株式会社クリーンテックとちぎが実施する運営・維持管理業務について、事業契約における要求水準の達成状況、運営・維持管理マニュアルの履行状況、環境保全協定の遵守状況などを県が確認・評価するものです。

(1) モニタリングの方法

① 定期モニタリング（半期毎）

株式会社クリーンテックとちぎから提出された、第2、第4四半期報告書等に基づき定期的に業務の実施状況を確認・評価します。

② 随時モニタリング

日常の業務の遂行状況について適宜立会い等を実施し、直接確認します。

③ 財務モニタリング


株式会社クリーンテックとちぎから提出された財務書類に基づき、財務状況を確認・評価します。

(2) モニタリングにおける確認事項

主な確認事項を次ページに記載

(3) 結果の報告

運営モニタリングの結果については、安全推進協議会において報告します。

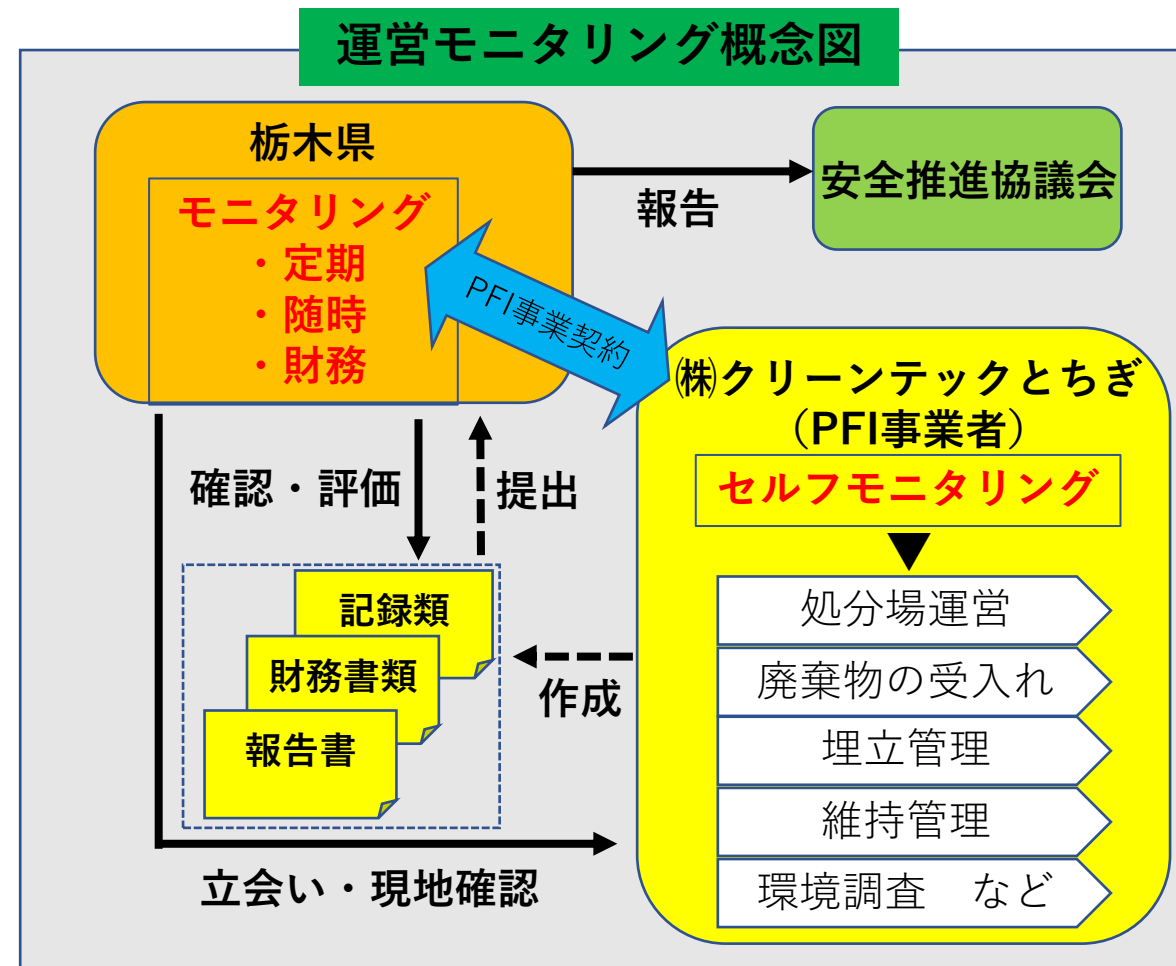

Ⅲ 県における運営モニタリングの実施について

モニタリングにおける主な確認事項

大分類	中分類	確認の内容
①処分場の運営に関する こと	事業の実施体制	・業務の実施体制が適切に整備され、維持されている。 ・必要な有資格者が配置されている。 ・平常時及び緊急時の連絡体制が整備されている。 ・作業員の労働安全衛生管理が適切に行われている。
	搬入日及び搬入時間	・廃棄物の搬入日及び搬入時間が、環境保全協定に定める曜日及び時間である。
	運営・維持管理マニュアル	・業務遂行に必要な項目を記載した運営・維持管理マニュアルが適切に整備され、これに沿った業務が遂行されている。
	業務実施計画書	・人員体制、運転管理、点検・保守などの年間業務実施計画書が適切に作成されている。
	業務関連報告書	・運転管理の記録、各種業務の実施結果、設備の管理記録など業務に関する報告書が適切に作成されている。
	財務状況	・事業者が提出した財務書類により、財務状況が適正である。
②廃棄物の受入及び埋立 管理に関すること	受付管理の状況	・排出事業者との契約、廃棄物の搬入、受入までの管理が関係法令及び運営・維持管理マニュアル等に基づき適切である。 ・受入廃棄物の種類や搬入時の審査が環境保全協定に基づき適切である。 ・安全管理講習会の実施など運搬車両等に対する交通安全対策が適切に講じられている。など
	埋立管理の状況	・受入廃棄物の埋立作業や廃棄物の安定化のための散水作業等が関係法令及び運営・維持管理マニュアル等に基づき適切である。 ・埋立方法や作業の記録が環境保全協定に基づき適切である。など
③浸出水処理施設の運転 管理に関すること	浸出水処理施設の運転管理	・浸出水処理施設の運転・管理、処理水のモニタリング等が関係法令及び運営・維持管理マニュアル等に基づき適切である。
④緊急時対応など危機管 理に関すること	緊急時対応の整備	・緊急時の対応マニュアル、連絡体制等が適切に整備されている。 ・上記体制等が機能するよう、定期的な訓練が実施されている。など
⑤環境調査に関すること	環境調査の実施状況	・処分場内及び周辺において実施する環境調査が環境保全協定等に基づき適切に行われている。
⑥普及啓発に関すること	施設の維持管理情報の公表状況	・施設の維持管理情報が関係法令及び環境保全協定等に基づき、適時・適切に公表されている。
	見学者への対応	・県が実施する見学会への協力や見学者向け展示品の更新・維持管理が適切に行われている。

Ⅲ 県における運営モニタリングの実施について

2 モニタリング実施結果

対象期間：令和 7 (2025)年 4 月～令和 8 (2026)年 3 月

(1) 定期モニタリング

実施日：【前期】令和 7 (2025)年11月 4 日 【後期】令和 8 (2026)年 5 月 7 日、8 日

エコグリーンとちぎ管理棟大会議室において、株式会社クリーンテックとちぎが実施する運営・維持管理業務について、事業契約における要求水準の達成状況等について確認・評価を実施しました。
評価結果(※)については A：是正事項無し B：軽微な要求水準未達 C：重大な要求水準未達

大分類	項目数	A		B		C	
①処分場の運営に関すること	8 8	8 7	8 8	1	0	0	0
②廃棄物の受入れ及び埋立管理に関すること	4 3	4 3	4 3	0	0	0	0
③浸出水処理施設の運転管理に関すること	1 0	1 0	1 0	0	0	0	0
④緊急時対応など危機管理に関すること	2 3	2 3	2 3	0	0	0	0
⑤環境調査に関すること	1 5	1 5	1 5	0	0	0	0
⑥普及啓発に関すること	9	9	9	0	0	0	0

※左列は前期の評価結果、右列は後期の評価結果

(2) 財務モニタリング

実施日：令和 8 (2026)年 7 月 8 日

財務書類等により、株式会社クリーンテックとちぎの財務状況に問題がないことを確認しました。

Ⅲ 県における運営モニタリングの実施結果について

（１）定期モニタリングにおける要求水準未達事項

要求水準書では、機器の更新計画作成のために機器台帳を整備し保管することとなっているが、機器の点検整備の記録が台帳に未記載のものがあった。

（２）未達事項への対応状況

令和 7 (2025) 年11月21日に株式会社クリーンテックとちぎから、機器の点検整備を台帳に記録し管理を行う旨の報告があり、対応が完了していることを確認した。

1 処分量

No.	品目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	割合(%)
1	燃えがら	トン	1,429	1,646	1,237	1,384	1,718	1,491	1,203	1,253	2,091	1,664	1,382	1,614	18,113	24.1
2	汚泥	トン	593	517	661	713	590	585	1,169	1,226	1,529	1,701	1,774	1,865	12,923	17.2
3	廃プラスチック類	トン	47	55	61	68	75	177	182	212	299	198	190	128	1,692	2.2
4	紙くず	トン	19	29	29	34	19	27	25	24	28	123	30	23	411	0.5
5	木くず	トン	22	33	34	42	21	27	29	25	30	27	32	35	355	0.5
6	繊維くず	トン	14	13	15	16	10	16	13	13	17	14	20	11	174	0.2
7	動植物性残さ	トン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ゴムくず	トン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	金属くず	トン	18	18	19	22	12	17	17	14	19	17	22	15	210	0.3
10	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	トン	281	323	275	300	188	250	258	221	286	330	361	318	3,390	4.5
11	鉱さい	トン	74	71	156	170	71	42	34	34	60	124	51	44	932	1.2
12	がれき類	トン	214	403	1,282	296	200	333	431	402	237	395	529	380	5,102	6.8
13	ばいじん	トン	383	465	435	499	635	541	640	617	665	803	609	617	6,908	9.2
14	13号廃棄物	トン	315	340	429	277	243	200	310	454	395	409	235	317	3,923	5.2
15	北沢不法投棄物	トン	4,705	4,022	4,241	4,540	3,622	0	0	0	0	0	0	0	21,130	28.1
	合計	トン	8,114	7,935	8,874	8,361	7,404	3,706	4,311	4,495	5,656	5,805	5,235	5,367	75,263	100

※ 端数処理のため合計の値が一致しないことがあります。

2 受け入れを断った件数

理由等	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
受入基準等不適合	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち放射能基準値超過	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3 計量棟での放射能計測件数

放射能計測値 (Bq/kg)	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
0～4000	件	1,007	970	1,096	1,032	897	378	454	479	587	579	548	578	8,605	
4001～	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	件	1,007	970	1,096	1,032	897	378	454	479	587	579	548	578	8,605	

1 処分量

No.	品目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	割合(%)
1	燃えがら	トン	2,085	1,859	1,791										5,735	30.6
2	汚泥	トン	1,577	1,176	1,341										4,094	21.8
3	廃プラスチック類	トン	144	242	397										783	4.2
4	紙くず	トン	142	64	50										256	1.4
5	木くず	トン	56	37	40										133	0.7
6	繊維くず	トン	12	10	11										33	0.2
7	動植物性残さ	トン	0	0	0										0	0
8	ゴムくず	トン	0	0	0										0	0
9	金属くず	トン	18	15	14										47	0.3
10	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	トン	365	427	332										1,124	6.0
11	鋳さい	トン	46	23	103										172	0.9
12	がれき類	トン	662	710	414										1,786	9.5
13	ばいじん	トン	1,039	874	1,670										3,583	19.1
14	13号廃棄物	トン	367	244	385										996	5.3
	合計	トン	6,513	5,681	6,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,743	100

※ 端数処理のため合計の値が一致しないことがあります。

2 受け入れを断った件数

理由等	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
受入基準等不適合	件	0	0	0										0	
うち放射能基準値超過	件	0	0	0										0	

3 計量棟での放射能計測件数

放射能計測値 (Bq/kg)	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
0～4000	件	674	584	648										1,906	
4001～	件	0	0	0										0	
合計	件	674	584	648										1,906	

令和8年4月 施設維持管理記録

1. 埋め立て廃棄物の種類及び数量

種類	数量 [kg]
燃えがら	2,085,370
汚泥	1,577,860
廃プラスチック類	144,510
紙くず	142,430
木くず	56,740
繊維くず	12,710
動植物性残さ	0
ゴムくず	0
金属くず	18,090
ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず	365,650
鋳さい	46,440
がれき類	662,960
ばいじん	1,039,810
13号廃棄物	367,860
北沢不法投棄物	0
合計	6,520,430

2. 施設の点検状況

点検項目	施設名称	点検日	点検結果
① 埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等	貯留構造物(埋立地内外の土壁等)	毎営業日	異常なし
② 保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	遮水構造、漏水検知システム	毎営業日	上層シートの一部損傷、速やかに補修を実施。その後の点検で異常なしを確認(※詳細は表下の追記参照)
③ 浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	浸出液調整槽	毎営業日	異常なし
④ 浸出液処理設備の機能の状態	アルカリ凝集沈殿処理設備、生物処理設備、凝集濾過膜設備 高度処理設備、消毒設備	毎営業日	異常なし
⑤ 有効な防凍のための措置の状況	浸出液集水ピットから浸出液調整槽への外部移送配管の保温	毎営業日	異常なし

【追記】4/7埋立て廃棄物より高い位置において、遮水シート(上層)を一部損傷したが、浸出水の漏洩に影響がない位置であることを確認し4/16補修を完了。その後の点検においても漏洩が無いことを確認済み。

3. 残余の埋立容量の測定

確認日	確認結果
令和8年3月31日	470,943 m ³

空間放射線量率

測定位置	単位	測定日													測定頻度
		4月3日	4月10日	4月17日	4月24日	5月1日	5月8日	5月15日	5月22日	5月29日	6月5日	6月12日	6月19日	6月26日	
1	μ Sv/h	0.079	0.069	0.072	0.067	0.071	0.076	0.071	0.066	0.069	0.070	0.070	0.076	0.067	週1回
2	μ Sv/h	0.053	0.045	0.048	0.043	0.043	0.044	0.048	0.050	0.043	0.053	0.048	0.049	0.048	週1回
3	μ Sv/h	0.062	0.063	0.059	0.063	0.058	0.066	0.061	0.063	0.060	0.058	0.062	0.065	0.054	週1回
4	μ Sv/h	0.049	0.041	0.053	0.049	0.046	0.046	0.051	0.049	0.056	0.049	0.045	0.054	0.045	週1回
5	μ Sv/h	0.052	0.050	0.052	0.052	0.047	0.048	0.054	0.050	0.053	0.047	0.044	0.048	0.044	週1回
6	μ Sv/h	0.046	0.046	0.046	0.046	0.043	0.049	0.042	0.043	0.043	0.042	0.045	0.043	0.039	週1回
7	μ Sv/h	0.047	0.041	0.044	0.037	0.045	0.041	0.041	0.042	0.042	0.045	0.039	0.038	0.044	週1回
8	μ Sv/h	0.047	0.044	0.042	0.045	0.045	0.046	0.043	0.044	0.041	0.045	0.044	0.045	0.045	週1回
9	μ Sv/h	0.048	0.045	0.046	0.041	0.046	0.047	0.047	0.046	0.048	0.049	0.045	0.043	0.045	週1回
10	μ Sv/h	0.044	0.041	0.039	0.041	0.042	0.049	0.040	0.041	0.041	0.037	0.048	0.046	0.040	週1回
11	μ Sv/h	0.056	0.052	0.054	0.056	0.053	0.044	0.050	0.053	0.047	0.051	0.053	0.051	0.048	週1回
測定位置	単位	測定日													測定頻度
		7月3日	7月10日	7月17日	7月24日	7月31日	8月7日	8月14日	8月21日	8月28日(注)	9月4日(注)	9月11日(注)	9月18日(注)	9月25日	
1	μ Sv/h	0.066	0.067	0.070	0.070	0.069	0.072	0.073	0.067	0.07	0.07	0.08	0.08	0.068	週1回
2	μ Sv/h	0.046	0.045	0.046	0.045	0.041	0.045	0.052	0.042	0.06	0.06	0.06	0.06	0.045	週1回
3	μ Sv/h	0.066	0.058	0.066	0.061	0.066	0.061	0.065	0.065	0.07	0.08	0.07	0.07	0.062	週1回
4	μ Sv/h	0.050	0.050	0.048	0.058	0.052	0.053	0.050	0.049	0.06	0.07	0.06	0.07	0.059	週1回
5	μ Sv/h	0.046	0.046	0.045	0.052	0.054	0.047	0.048	0.057	0.06	0.06	0.07	0.07	0.053	週1回
6	μ Sv/h	0.043	0.045	0.044	0.049	0.044	0.046	0.048	0.041	0.06	0.06	0.06	0.05	0.043	週1回
7	μ Sv/h	0.036	0.043	0.043	0.046	0.041	0.042	0.047	0.037	0.05	0.06	0.05	0.05	0.045	週1回
8	μ Sv/h	0.041	0.042	0.046	0.038	0.042	0.044	0.047	0.039	0.05	0.05	0.07	0.06	0.042	週1回
9	μ Sv/h	0.049	0.041	0.047	0.046	0.045	0.047	0.046	0.043	0.05	0.06	0.05	0.05	0.041	週1回
10	μ Sv/h	0.041	0.043	0.044	0.046	0.047	0.054	0.053	0.039	0.05	0.07	0.06	0.06	0.052	週1回
11	μ Sv/h	0.051	0.050	0.046	0.051	0.052	0.052	0.051	0.052	0.05	0.07	0.06	0.06	0.051	週1回

(注)8月28日、9月4、11、18日は測定機器の校正のため、代替器を用いたことにより測定値の桁数が異なる。

空間放射線量率

測定位置	単位	測定日													測定頻度
		10月2日	10月9日	10月16日	10月23日	10月30日	11月6日	11月13日	11月20日	11月27日	12月4日	12月11日	12月18日	12月25日	
1	μ Sv/h	0.072	0.068	0.069	0.064	0.068	0.070	0.064	0.069	0.076	0.069	0.062	0.073	0.075	週1回
2	μ Sv/h	0.049	0.044	0.053	0.045	0.044	0.047	0.047	0.052	0.046	0.042	0.049	0.047	0.047	週1回
3	μ Sv/h	0.067	0.055	0.061	0.059	0.062	0.058	0.067	0.058	0.062	0.062	0.057	0.068	0.072	週1回
4	μ Sv/h	0.051	0.056	0.048	0.051	0.058	0.056	0.051	0.058	0.047	0.046	0.054	0.054	0.049	週1回
5	μ Sv/h	0.052	0.052	0.045	0.057	0.053	0.053	0.045	0.053	0.053	0.050	0.057	0.045	0.053	週1回
6	μ Sv/h	0.045	0.044	0.044	0.052	0.044	0.044	0.045	0.045	0.047	0.052	0.045	0.045	0.045	週1回
7	μ Sv/h	0.048	0.041	0.042	0.047	0.043	0.038	0.046	0.041	0.044	0.044	0.044	0.044	0.043	週1回
8	μ Sv/h	0.039	0.042	0.041	0.045	0.042	0.047	0.046	0.044	0.046	0.044	0.042	0.042	0.040	週1回
9	μ Sv/h	0.052	0.049	0.042	0.050	0.044	0.052	0.045	0.046	0.043	0.049	0.044	0.052	0.046	週1回
10	μ Sv/h	0.047	0.050	0.051	0.047	0.050	0.046	0.049	0.050	0.044	0.045	0.044	0.049	0.044	週1回
11	μ Sv/h	0.052	0.052	0.052	0.053	0.053	0.056	0.052	0.056	0.052	0.053	0.052	0.051	0.052	週1回
測定位置	単位	測定日													測定頻度
		1月8日	1月15日	1月22日	1月29日	2月5日	2月12日	2月19日	2月26日	3月5日	3月12日	3月19日	3月26日		
1	μ Sv/h	0.078	0.071	0.076	0.071	0.066	0.076	0.080	0.074	0.071	0.073	0.074	0.082		週1回
2	μ Sv/h	0.050	0.046	0.049	0.044	0.043	0.052	0.049	0.044	0.045	0.043	0.058	0.053		週1回
3	μ Sv/h	0.074	0.065	0.059	0.067	0.060	0.073	0.061	0.054	0.066	0.063	0.066	0.057		週1回
4	μ Sv/h	0.057	0.051	0.054	0.045	0.048	0.051	0.052	0.052	0.053	0.050	0.052	0.052		週1回
5	μ Sv/h	0.048	0.048	0.047	0.046	0.047	0.041	0.059	0.052	0.048	0.051	0.053	0.063		週1回
6	μ Sv/h	0.045	0.047	0.048	0.048	0.046	0.048	0.045	0.047	0.051	0.042	0.045	0.044		週1回
7	μ Sv/h	0.042	0.039	0.046	0.040	0.041	0.047	0.044	0.039	0.044	0.048	0.040	0.041		週1回
8	μ Sv/h	0.045	0.046	0.039	0.043	0.045	0.050	0.048	0.045	0.045	0.044	0.043	0.041		週1回
9	μ Sv/h	0.048	0.047	0.045	0.047	0.048	0.049	0.042	0.045	0.048	0.046	0.047	0.045		週1回
10	μ Sv/h	0.049	0.050	0.048	0.045	0.050	0.043	0.046	0.041	0.045	0.052	0.048	0.046		週1回
11	μ Sv/h	0.058	0.050	0.053	0.053	0.048	0.049	0.052	0.051	0.051	0.048	0.052	0.052		週1回

(注) 12月28日～1月3日の週については、休業日のため未測定。

河川水質

調査項目	調査地点	調査地点および調査結果 (mg/L)		基準値 (mg/L)
		備中沢	小口川	
カドミウム		0.0003未満	0.0003未満	0.003
全シアン		不検出	不検出	検出されないこと
鉛		0.001未満	0.001未満	0.01
六価クロム		0.005未満	0.005未満	0.02
砒素		0.001	0.001	0.01
総水銀		0.0005未満	0.0005未満	0.0005
アルキル水銀		不検出	不検出	検出されないこと
PCB		不検出	不検出	検出されないこと
ジクロロメタン		0.001未満	0.001未満	0.02
四塩化炭素		0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2-ジクロロエタン		0.0002未満	0.0002未満	0.004
1,1-ジクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	0.001未満	1
1,1,2-トリクロロエタン		0.0002未満	0.0002未満	0.006
トリクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.01
1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム		0.0005未満	0.0005未満	0.006
シマジン		0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオベンカルブ		0.001未満	0.001未満	0.02
ベンゼン		0.001未満	0.001未満	0.01
セレン		0.001未満	0.001未満	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.45	0.38	10
ふっ素		0.05	0.08	0.8
ほう素		0.1未満	0.1未満	1
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.005未満	0.05
水素イオン濃度 (pH)		7.2(24℃)	7.4(24℃)	6.5～8.5 (A類型)
生物化学的酸素要求量		1.3	1	2 (A類型)
浮遊物質		1未満	2	25 (A類型)
溶存酸素量		5.8	6.2	7.5以上 (A類型)
大腸菌数 (CFU/100ml)		33	26	100 (A類型)
塩化物イオン		3.4	4.6	—
電気伝導率 (mS/m)		23	13	—
透視度 (度)		50 以上	50 以上	—
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)		0.049	0.066	1
放射性ヨウ素I-131 (Bq/kg)		不検出	不検出	—
放射性セシウムCs-136 (Bq/kg)		不検出	不検出	—
放射性セシウムCs-134 (Bq/kg)		不検出	不検出	—
放射性セシウムCs-137 (Bq/kg)		不検出	不検出	—

河川底質

調査項目	調査地点	調査地点および調査結果 (mg/L)		基準値 (mg/L)
		備中沢	小口川	
泥温		25.4℃	26.3℃	—
色		褐色	褐色	—
臭気		無臭	無臭	—
外観		砂礫	砂礫	—
水素イオン濃度 (pH)		6.9 (23℃)	7.0 (23℃)	—
乾燥減量		24.50%	23.30%	—
強熱減量		1.90%	1.10%	—
総水銀		0.2未満	0.2未満	25
アルキル水銀		0.2未満(不検出)	0.2未満(不検出)	アルキル水銀を含む
カドミウム		1未満	1未満	—
鉛		5	3	—
銅		5未満	5未満	—
亜鉛		40	22	—
鉄		21000	10000	—
マンガン		240	110	—
総クロム		5	5未満	—
酸溶出クロム		5未満	5未満	—
六価クロム		5未満	5未満	—
砒素		1未満	2	—
シアン化合物		2未満	2未満	—
PCB		0.05未満	0.05未満	10
α-HCH (pg/g)		10未満	10未満	—
γ-HCH (pg/g)		10未満	10未満	—
β-HCH (pg/g)		10未満	10未満	—
δ-HCH (pg/g)		10未満	10未満	—
硫化物 (mg/g)		0.05未満	0.05未満	—
全窒素 (mg/g)		0.014	0.07	—
全リン (mg/g)		0.64	0.44	—
過マンガン酸カリウム酸素消費量 (mg/g)		1.5	0.8未満	—
ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)		0.51	0.26	150 (pg-TEQ/g)

地下水水質・水位

事業区域内観測井戸 NO.1

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
水素イオン濃度	－	－	6.9	7.3	6.4	6.9	6.3	6.6	6.5	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	月1回
電気伝導率	mS/m	－	13	13	13	14	12	12	13	14	24	22	15	28	月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	－	2.5	2.6	2.8	2.5	2.8	2.8	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9	3.6	月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
鉛	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
砒素	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
セレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	－	－	2.6	－	－	2.5	－	－	2.6	－	－	2.6	年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	年4回
ほう素	mg/L	1以下	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.04	－	－	0.041	－	－	0.042	－	－	0.042	年4回
水位	m	－	－	－	16.61	－	－	16.85	－	－	17.03	－	－	17.29	年4回

事業区域内観測井戸 N0.2

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
水素イオン濃度	－	－	7.0	7.2	6.7	6.9	7.2	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	月1回
電気伝導率	mS/m	－	28	31	25	29	28	17	22	22	23	22	20	20	月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	－	4.3	4.4	4.4	4.2	4.6	5.1	4.5	4.8	4.8	4.5	4.6	5	月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
鉛	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
砒素	mg/L	0.01以下	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
セレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	－	－	0.34	－	－	0.2	－	－	0.39	－	－	0.47	年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	年4回
ほう素	mg/L	1以下	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.04	－	－	0.043	－	－	0.043	－	－	0.042	年4回
水位	m	－	－	－	30.39	－	－	30.16	－	－	30.42	－	－	30.48	年4回

事業区域内観測井戸 NO.3

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
水素イオン濃度	－	－	7.0	7.4	7.0	7.0	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	月1回
電気伝導率	mS/m	－	9.8	9.7	9.7	10	9.9	9.7	9.8	9.2	10	9.6	8.6	9.4	月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	－	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	3.2	3.5	2.9	3.1	月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
鉛	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
砒素	mg/L	0.01以下	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
セレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	－	－	0.03	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	年4回
ほう素	mg/L	1以下	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.053	－	－	0.043	年4回
水位	m	－	－	－	23.2	－	－	22.03	－	－	22.4	－	－	22.18	年4回

事業区域内観測井戸 N0.4

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
水素イオン濃度	－	－	7.1	7.3	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3	7.0	7.4	7.3	7.1	7.2	月1回
電気伝導率	mS/m	－	11	13	16	12	10	12	13	13	16	15	14	17	月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	－	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	2.2	月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
鉛	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
砒素	mg/L	0.01以下	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.004	年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
セレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	0.09	－	－	0.11	年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	－	－	0.08	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05	年4回
ほう素	mg/L	1以下	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.043	－	－	0.041	－	－	0.043	－	－	0.045	年4回
水位	m	－	－	－	8.26	－	－	8.67	－	－	8.74	－	－	8.67	年4回

地下水集水ピット

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
水素イオン濃度	－	－	8.5	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.4	8.3	8.1	8.0	7.7	7.7	月1回
電気伝導率	mS/m	－	66	66	72	69	74	72	75	72	69	68	69	70	月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	－	7.3	7.6	7.0	6.9	8.2	8.2	8.3	9.2	7.8	8.7	11.0	7.8	月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
鉛	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
砒素	mg/L	0.01以下	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
セレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	－	－	2.7	－	－	2.6	－	－	2.3	－	－	2.3	年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	－	－	0.06	－	－	0.05未満	－	－	0.06	－	－	0.06	年4回
ほう素	mg/L	1以下	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.045	－	－	0.042	－	－	0.042	－	－	0.042	年4回

事業区域西側周辺井戸 NO.1

測定項目	単位	基準値	測定日											測定頻度
			4月	5月20日	6月	7月	8月20日	9月	10月	11月18日	12月	1月	2月17日	
カドミウム	mg/L	0.003以下		0.0003未満										年1回
全シアン	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
鉛	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
六価クロム	mg/L	0.05以下		0.005未満										年1回
砒素	mg/L	0.01以下		0.003										年1回
総水銀	mg/L	0.0005以下		0.0005未満										年1回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
PCB	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.001未満										年1回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		0.0002未満										年1回
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		0.001未満										年1回
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.001未満										年1回
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1以下		0.001未満										年1回
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下		0.0002未満										年1回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
チウラム	mg/L	0.006以下		0.0005未満										年1回
シマジン	mg/L	0.003以下		0.0003未満										年1回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下		0.001未満										年1回
ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
セレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		3										年1回
ふっ素	mg/L	0.8以下		0.05未満										年1回
ほう素	mg/L	1以下		0.1未満										年1回
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満										年1回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下		0.04										年1回
水位	m	－		8.79			9.25			8.9			9.10	年4回

事業区域西側周辺井戸 NO.2

測定項目	単位	基準値	測定日											測定頻度
			4月	5月20日	6月	7月	8月20日	9月	10月	11月18日	12月	1月	2月17日	
カドミウム	mg/L	0.003以下		0.0003未満										年1回
全シアン	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
鉛	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
六価クロム	mg/L	0.05以下		0.005未満										年1回
砒素	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
総水銀	mg/L	0.0005以下		0.0005未満										年1回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
PCB	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.001未満										年1回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		0.0002未満										年1回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		0.001未満										年1回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.001未満										年1回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下		0.001未満										年1回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下		0.0002未満										年1回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
チウラム	mg/L	0.006以下		0.0005未満										年1回
シマジン	mg/L	0.003以下		0.0003未満										年1回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下		0.001未満										年1回
ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
セレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		3.6										年1回
ふっ素	mg/L	0.8以下		0.05未満										年1回
ほう素	mg/L	1以下		0.1未満										年1回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満										年1回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下		0.040										年1回
水位	m	－		6.77			6.65			7.05			9.32	年4回

事業区域東側周辺井戸

測定項目	単位	基準値	測定日											測定頻度
			4月	5月20日	6月	7月	8月20日	9月	10月	11月18日	12月	1月	2月17日	
カドミウム	mg/L	0.003以下		0.0003未満										年1回
全シアン	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
鉛	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
六価クロム	mg/L	0.05以下		0.005未満										年1回
砒素	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
総水銀	mg/L	0.0005以下		0.0005未満										年1回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
PCB	mg/L	検出されないこと		不検出										年1回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.001未満										年1回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		0.0002未満										年1回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		0.001未満										年1回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.001未満										年1回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下		0.001未満										年1回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下		0.0002未満										年1回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
チウラム	mg/L	0.006以下		0.0005未満										年1回
シマジン	mg/L	0.003以下		0.0003未満										年1回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下		0.001未満										年1回
ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
セレン	mg/L	0.01以下		0.001未満										年1回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		0.75										年1回
ふっ素	mg/L	0.8以下		0.05未満										年1回
ほう素	mg/L	1以下		0.1未満										年1回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満										年1回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下		0.0002未満										年1回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下		0.04										年1回
水位	m	－		0.87			1.65			1.41			2.18	年4回

浸出水

測定項目	単位	測定日												測定頻度
		4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
水素イオン濃度	－	7.4	7.5	7.1	7.0	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.0	月1回
電気伝導率	mS/m	2200	2300	2600	3200	3700	4400	3600	3800	3800	3900	5800	3500	月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	8600	8000	8500	10000	13000	16000	12000	13000	13000	15000	22000	13000	月1回
生物化学的酸素要求量	mg/L	10	6	36	31	22	150	36	29	22	16	240	16	月1回
浮遊物質量	mg/L	6	8	6	10	14	15	12	4	3	8	10	3	月1回
溶存酸素量	mg/L	6.4	7.1	7.6	5.8	5.6	5.5	5.3	5.9	6.7	6.4	5.5	7.3	月1回
大腸菌数	CFU/mL	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.8	不検出	月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量														
鉱油類	mg/L	－	－	－	－	－	2未満	－	－	－	－	－	2未満	年2回
動植物油脂類	mg/L	－	－	－	－	－	2未満	－	－	－	－	－	2未満	年2回
フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－	0.5未満	年2回
銅含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
亜鉛含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	0.18	年2回
溶解性鉄含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	0.2	年2回
溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	7.9	年2回
クロム含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
窒素含有量	mg/L	－	－	－	－	－	40	－	－	－	－	－	16	年2回
カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	0.003未満	年2回
全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	0.1未満	年2回
鉛	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01	年2回
六価クロム	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
砒素	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	年2回
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	年2回
PCB	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	年2回
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	年2回
シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	0.003未満	年2回
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
セレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	0.03未満	年2回
ふっ素	mg/L	－	－	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－	0.5未満	年2回
ほう素	mg/L	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1未満	年2回
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	0.0011	－	－	－	－	－	0.0011	年2回

処理水

測定項目	単位	測定日												測定頻度
		4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
水素イオン濃度	－	6.9	8.0	6.5	6.6	7.0	6.8	6.6	8.0	7.7	8.0	8.1	7.6	月1回
電気伝導率	mS/m	1900	2000	2000	2400	2700	3000	3200	3100	3200	3200	3400	3500	月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	6900	6700	6500	7000	9100	10000	9900	10000	10000	11000	11000	12000	月1回
生物化学的酸素要求量	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	月1回
浮遊物質質量	mg/L	2	5	2	3	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	月1回
溶存酸素量	mg/L	6.3	7.6	7.6	5.6	5.5	5.3	5.2	5.3	4.7	5.8	5.3	6.6	月1回
大腸菌数	CFU/mL	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量														
鉱油類	mg/L	－	－	－	－	－	2未満	－	－	－	－	－	2未満	年2回
動植物油脂類	mg/L	－	－	－	－	－	2未満	－	－	－	－	－	2未満	年2回
フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－	0.5未満	年2回
銅含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
亜鉛含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
溶解性鉄含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	0.1未満	年2回
溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	0.1未満	年2回
クロム含有量	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
窒素含有量	mg/L	－	－	－	－	－	3.7	－	－	－	－	－	1.6	年2回
カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	0.003未満	年2回
全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	0.1未満	年2回
鉛	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
六価クロム	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
砒素	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	年2回
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	年2回
PCB	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	年2回
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	年2回
シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	0.003未満	年2回
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
セレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	年2回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	2.3	－	－	－	－	－	0.03未満	年2回
ふっ素	mg/L	－	－	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－	0.5未満	年2回
ほう素	mg/L	－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	1未満	年2回
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	年2回
クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	年2回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	0.000087	－	－	－	－	－	0.000045	年2回

土壌

調査項目	調査地点	調査地点および調査結果 (mg/L)			基準値 (mg/L)
		事業区域西側民家付近	事業区域東側民家付近	特別養護老人ホーム付近	
カドミウム		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
全シアン		0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと
有機燐		0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと
鉛		0.004	0.001	0.002	0.01
六価クロム		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
砒素		0.003	0.001	0.001	0.01
総水銀		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
アルキル水銀		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
PCB		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
ジクロロメタン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02
四塩化炭素		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
クロロエチレン		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2-ジクロロエタン		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.004
1,1-ジクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
1,1,2-トリクロロエタン		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.006
トリクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.006
シマジン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオベンカルブ		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02
ベンゼン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
セレン		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ふっ素		0.1	0.2	0.1未満	0.8
ほう素		0.01	0.03	0.01	1
1,4-ジキシサン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)		6.8	3.7	2	1000